


調査地点図

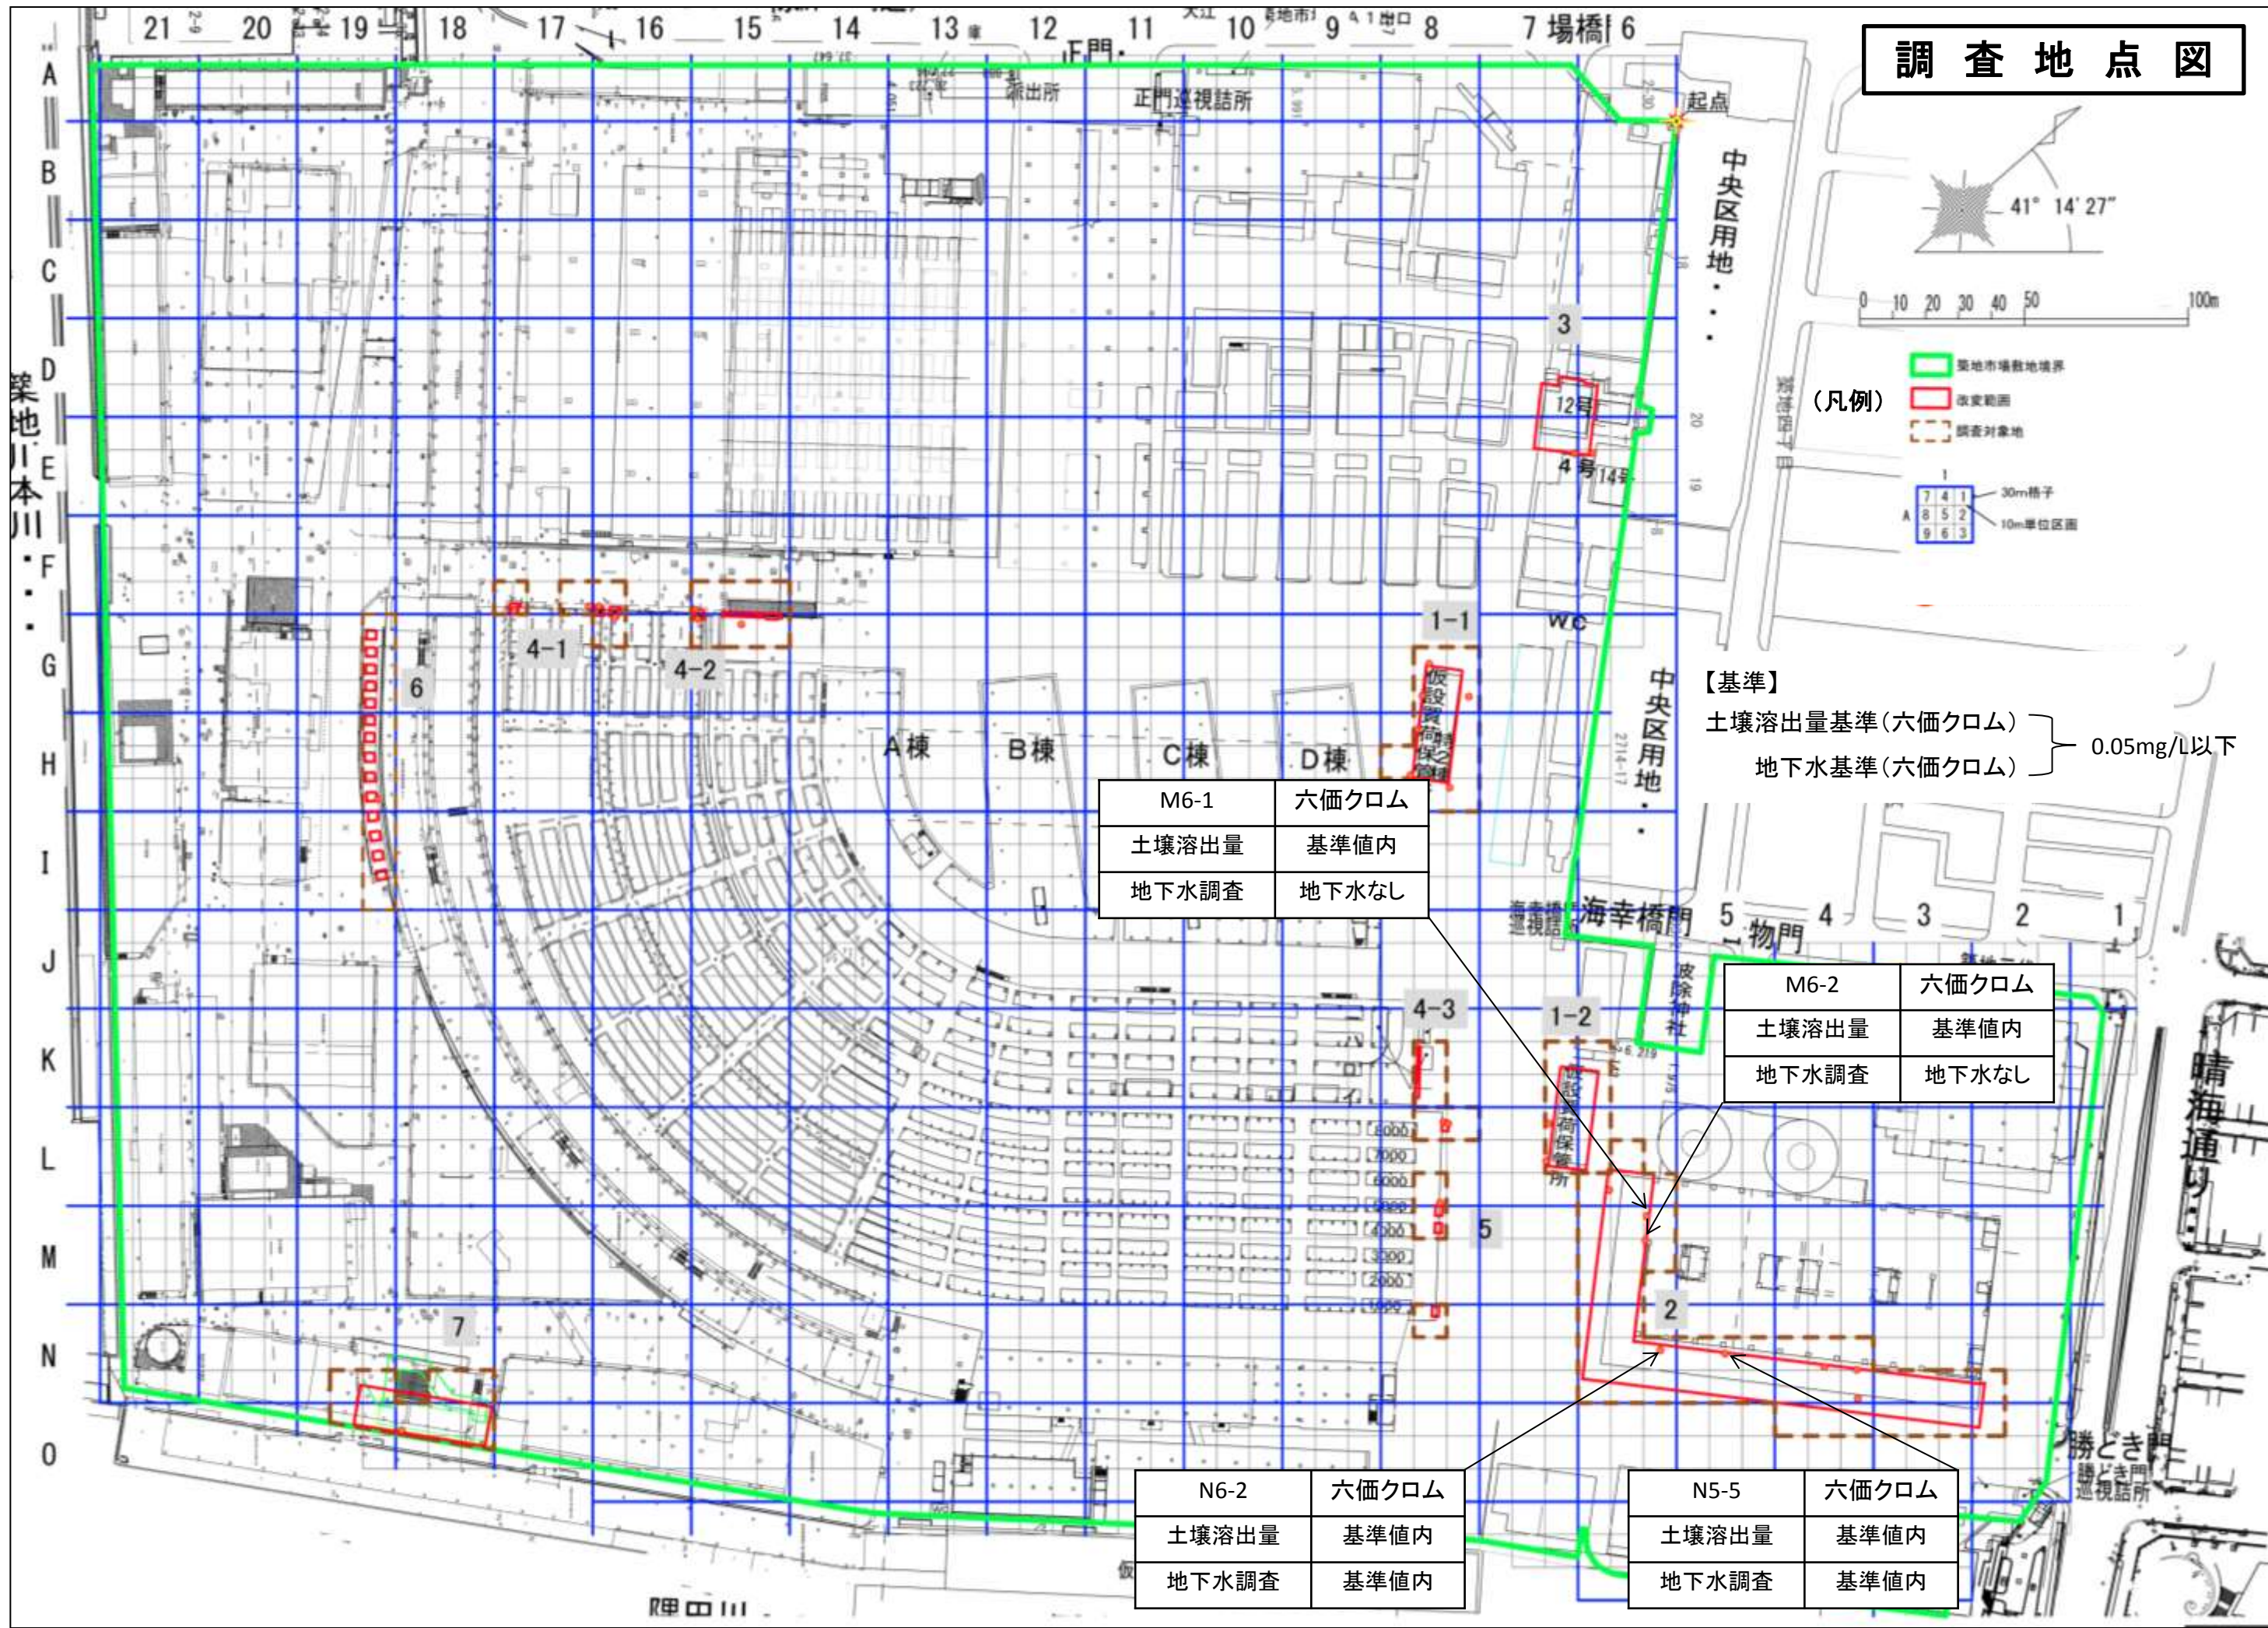

(凡例)

- 築地市場敷地境界
- 調査範囲
- 調査対象地
- 30m格子
- 10m単位区画

【基準】
 土壤溶出量基準(六価クロム) } 0.05mg/L以下
 地下水基準(六価クロム)

M6-1	六価クロム
土壤溶出量	基準値内
地下水調査	地下水なし

M6-2	六価クロム
土壤溶出量	基準値内
地下水調査	地下水なし

N6-2	六価クロム
土壤溶出量	基準値内
地下水調査	基準値内

N5-5	六価クロム
土壤溶出量	基準値内
地下水調査	基準値内