



豊洲新市場施設配置

地点名のつけ方(例)

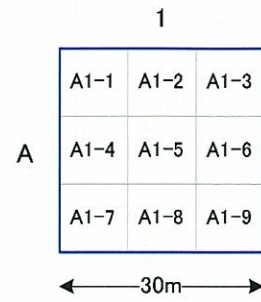

- ★ HHHH 1000倍 ≤ 分析値
- HHH 100倍 ≤ 分析値 < 1000倍
- HH 10倍 < 分析値 < 100倍
- H 環境基準 < 分析値 ≤ 10倍
- L 定量下限値 ≤ 分析値 ≤ 環境基準
- LL 分析値 < 定量下限値

※ 環境基準: 0.01mg/L

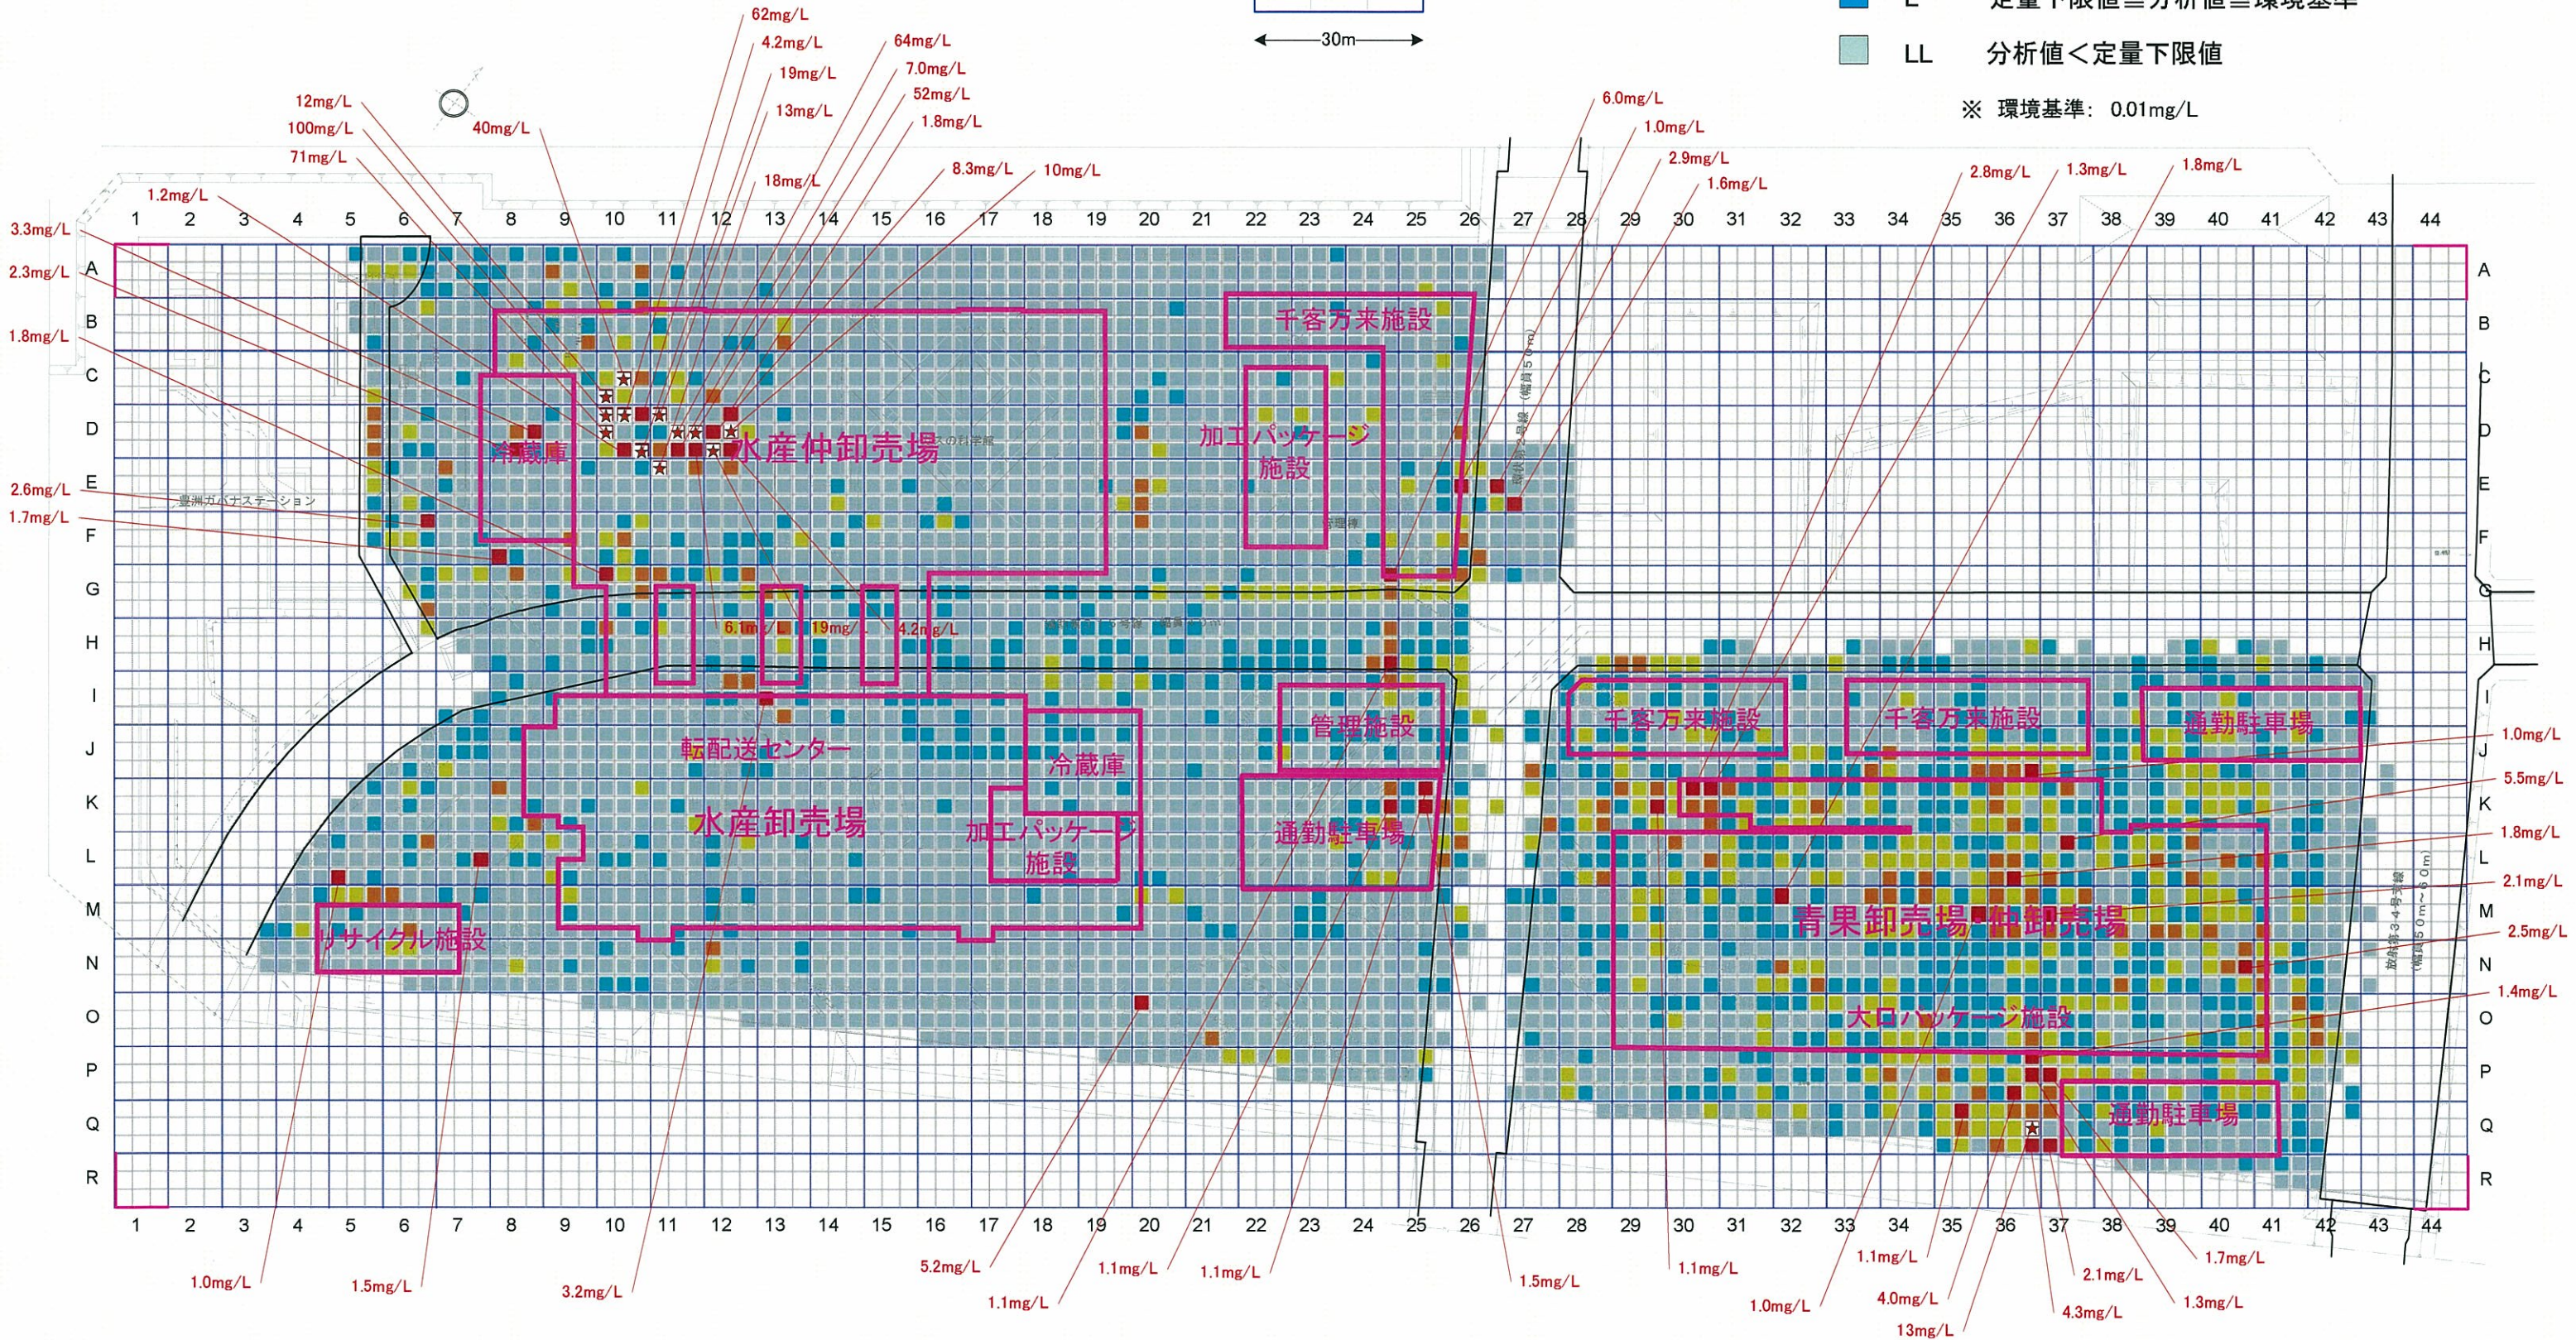

地下水 濃度分布図 (ベンゼン)